

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр экологических разработок и аудита»

Шифр: 2708-2022

Наименование
объекта: «Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП
- 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак»»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1

Основная часть проекта планировки территории
Графическая часть

2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр экологических разработок и аудита»

Шифр: 2708-2022

Наименование
объекта: «Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП
- 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак»»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1

Основная часть проекта планировки территории
Графическая часть

Директор

Главный инженер проекта



Сочнева И.Ю.

Яцук Е.С.

г. Красноярск, 2022 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа |
|---------------------------------------|---|---------|------------|
| Утверждаемая часть проекта планировки | | | |
| 1 | Чертеж красных линий | 1:2000 | |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 1:2000 | |

Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейных объектов

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа |
|---|---|---------|------------|
| Материалы по обоснованию проекта планировки | | | |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:25000 | |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 | |
| 4 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) | 1:2000 | |
| 5 | Схема конструктивных и планировочных решений | 1:2000 | |

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть.


Электронная версия:




СД-диск – материалы формата JPEG, MicrosoftWord, DXF

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта

Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак»

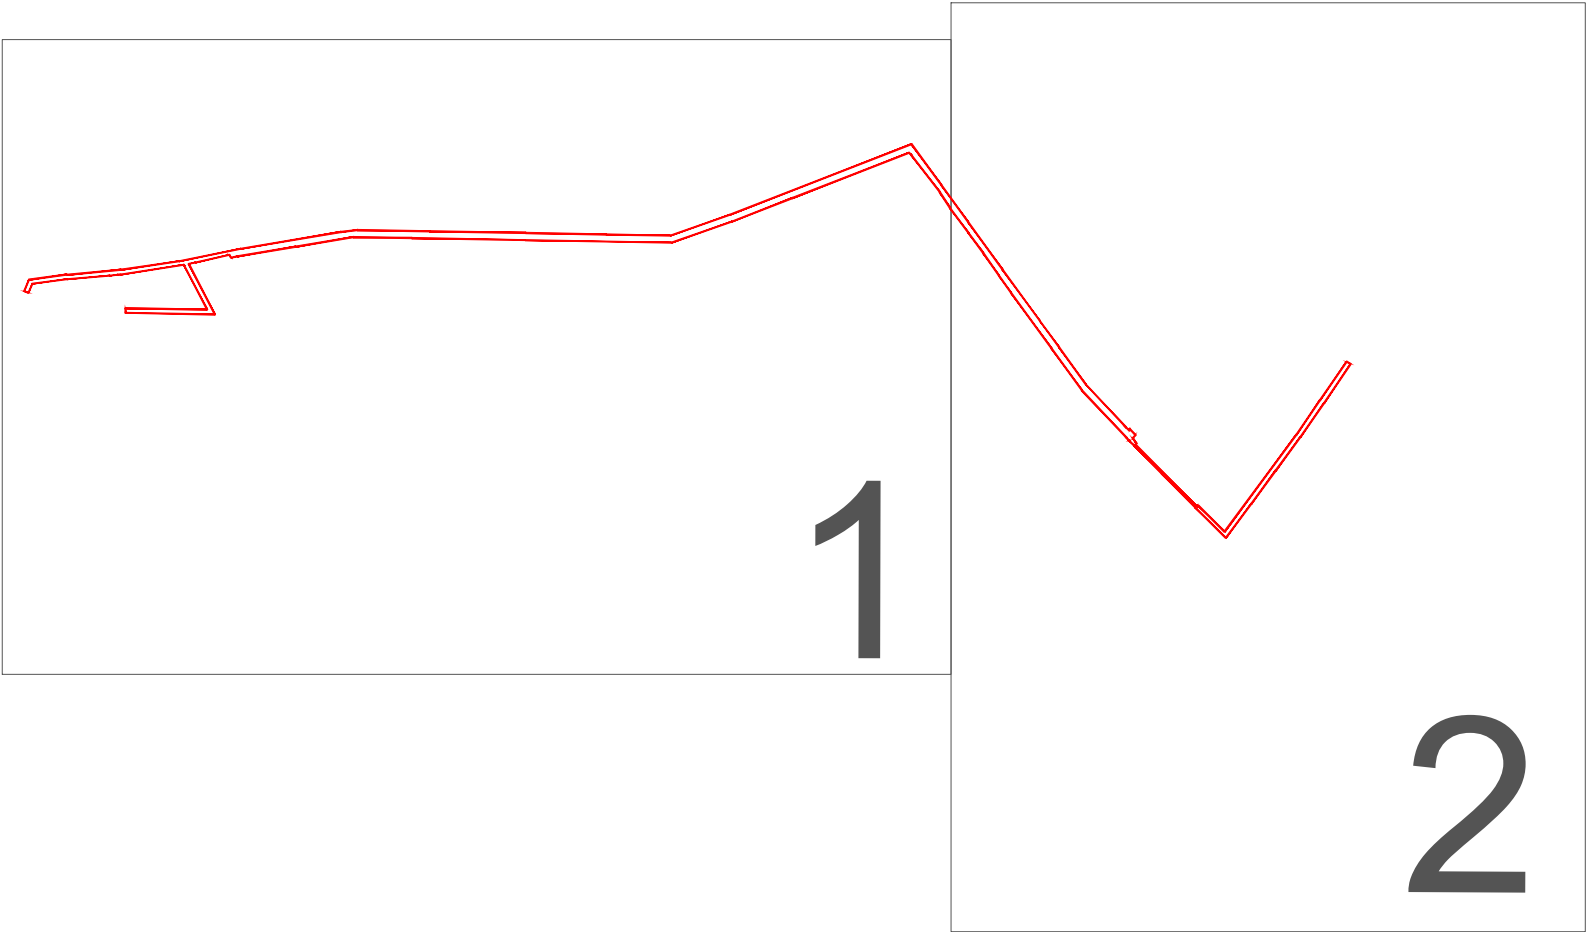Схема расположения листов




| | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|--------|---|------|---|--|--------|
| | | | | | | ШИФР: 2708-2022 | | |
| | | | | | | Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак» | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | |
| | | | | | | | | |
| Инж.Земелеус | | Папулов | |  | | | | |
| Н.Контроль | | Ливанзин | |  | | | | |
| ГИП | | Яцук | |  | | | | |
| | | | | | | Стадия | | Листов |
| | | | | | | ПП | | 1 |
| | | | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | Схема расположения листов | | |
| | | | | | | ООО "Центр экологических разработок и аудита" | | |

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта

Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак»

Чертеж красных линий (основная часть) М 1:2 000

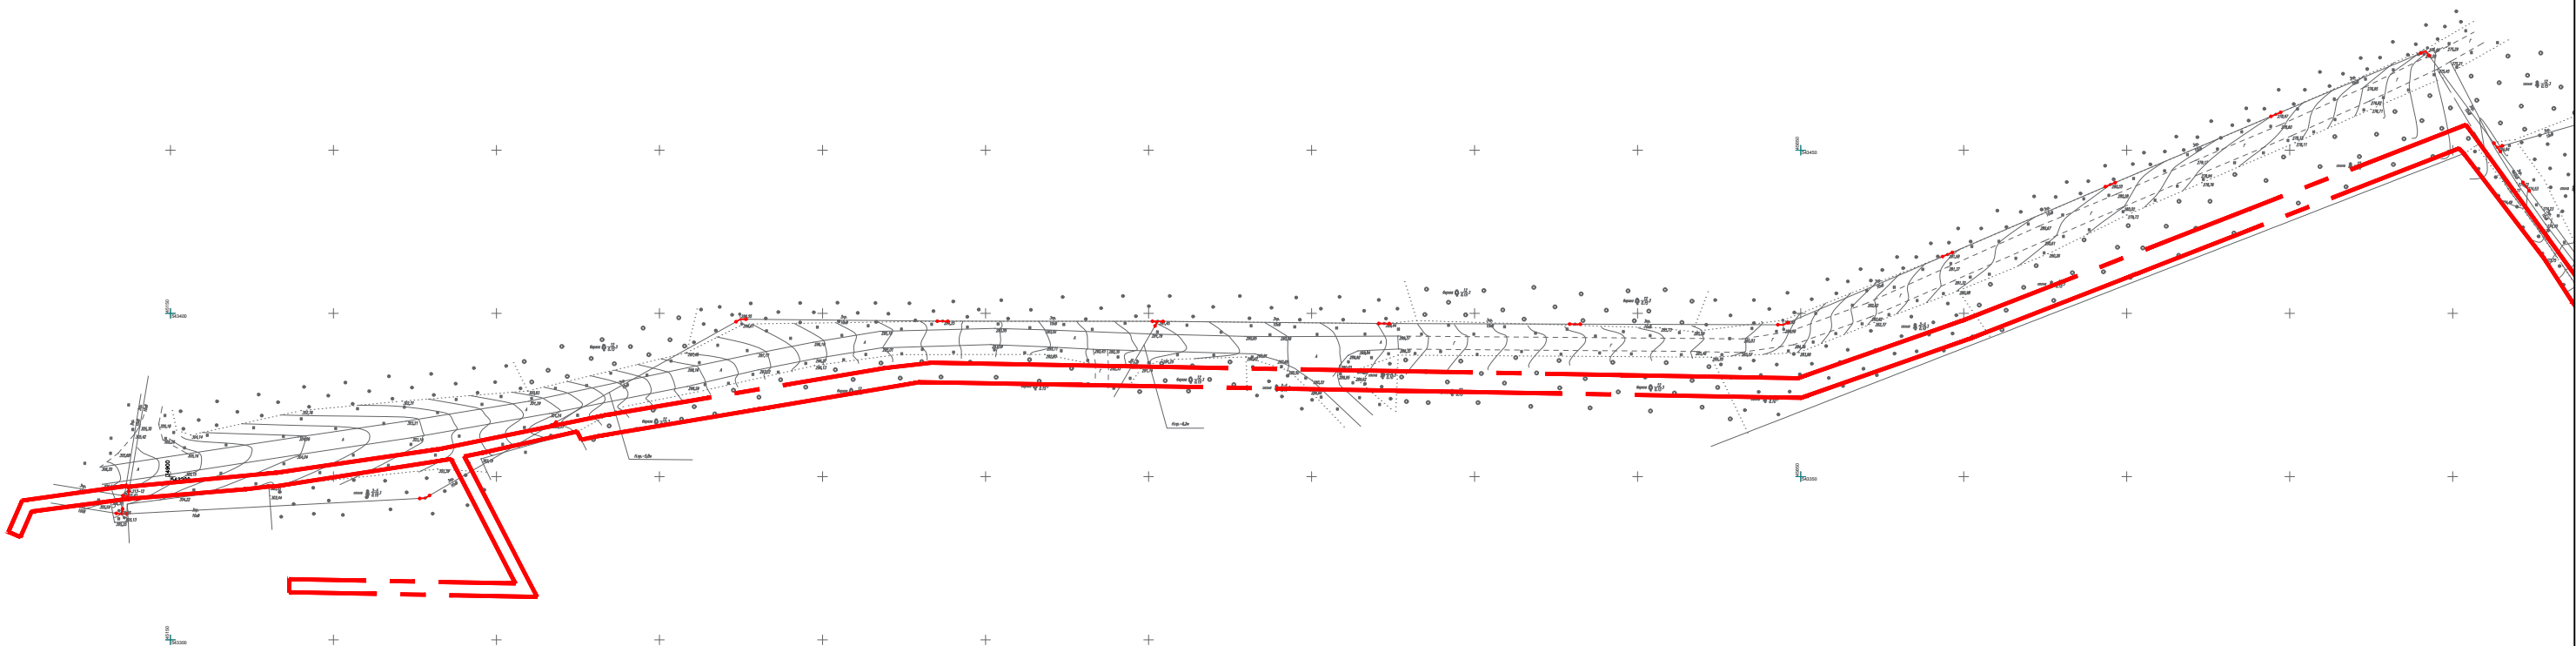

Условные обозначения

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ
- Проектируемая ВЛЗ 10 кВ


Примечание.
Границы территорий общего пользования (красные линии) в данном проекте планировки территории не устанавливается, не изменяются и не отменяются.

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|--------|---------|------|---|---|------|
| | | | | | | ШИФР: 2708-2022 | | |
| | | | | | | Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак» | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | ПП | 1 |
| Инж.Земелеус | Папулов | | | | | | | 2 |
| Н.Контроль | Ливанзин | | | | | Чертеж красных линий (основная часть) М 1:2000 | ООО "Центр экологических разработок и аудита" | |
| ГИП | Яцук | | | | | | | |

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта

Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак»

Чертеж красных линий (основная часть) М 1:2 000

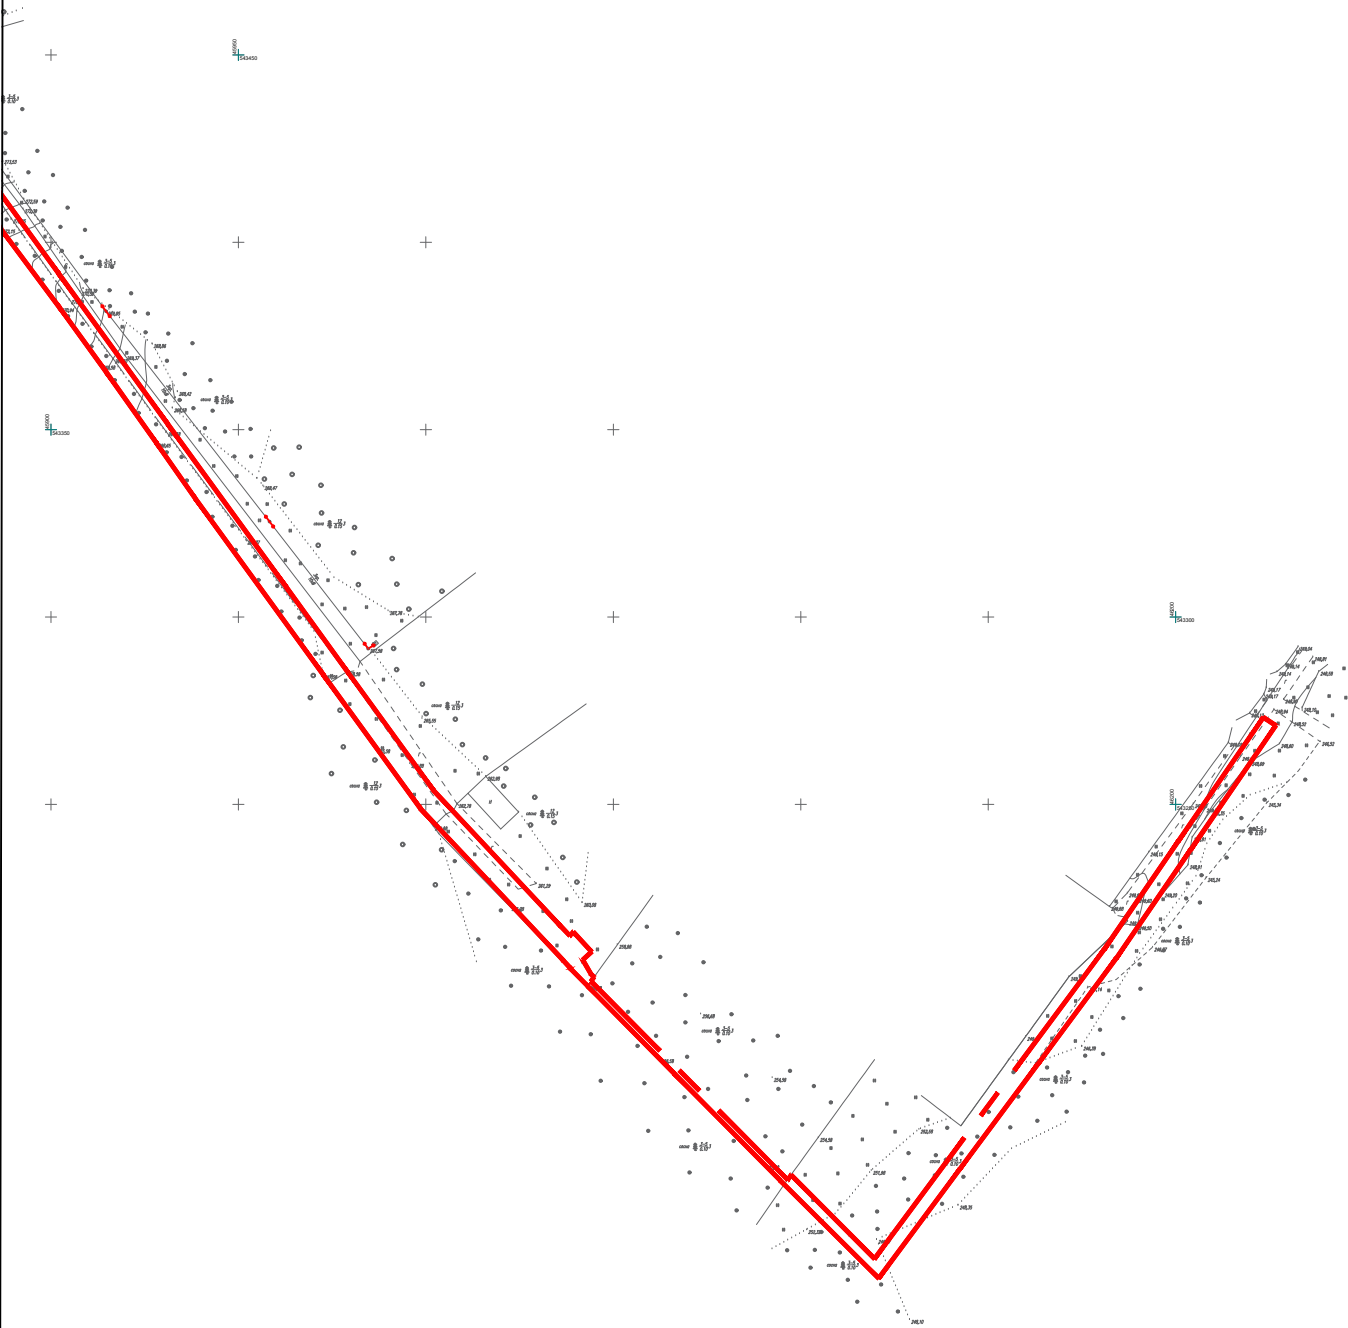

Условные обозначения

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ
- Проектируемая ВЛЗ 10 кВ


Примечание.
Границы территорий общего пользования (красные линии) в данном проекте планировки территории не устанавливается, не изменяются и не отменяются.

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|--------|---------|------|---|---|------|
| | | | | | | ШИФР: 2708-2022 | | |
| | | | | | | Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак» | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | ПП | 2 |
| | | | | | | | Листов | 2 |
| Инж.Земелеус. | Папулов | | | | | Чертеж красных линий (основная часть) М 1:2000 | ООО "Центр экологических разработок и аудита" | |
| Н.Контроль | Ливанзин | | | | | | | |
| ГИП | Яцук | | | | | | | |

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта

Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак»

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов (основная часть) М 1:2000

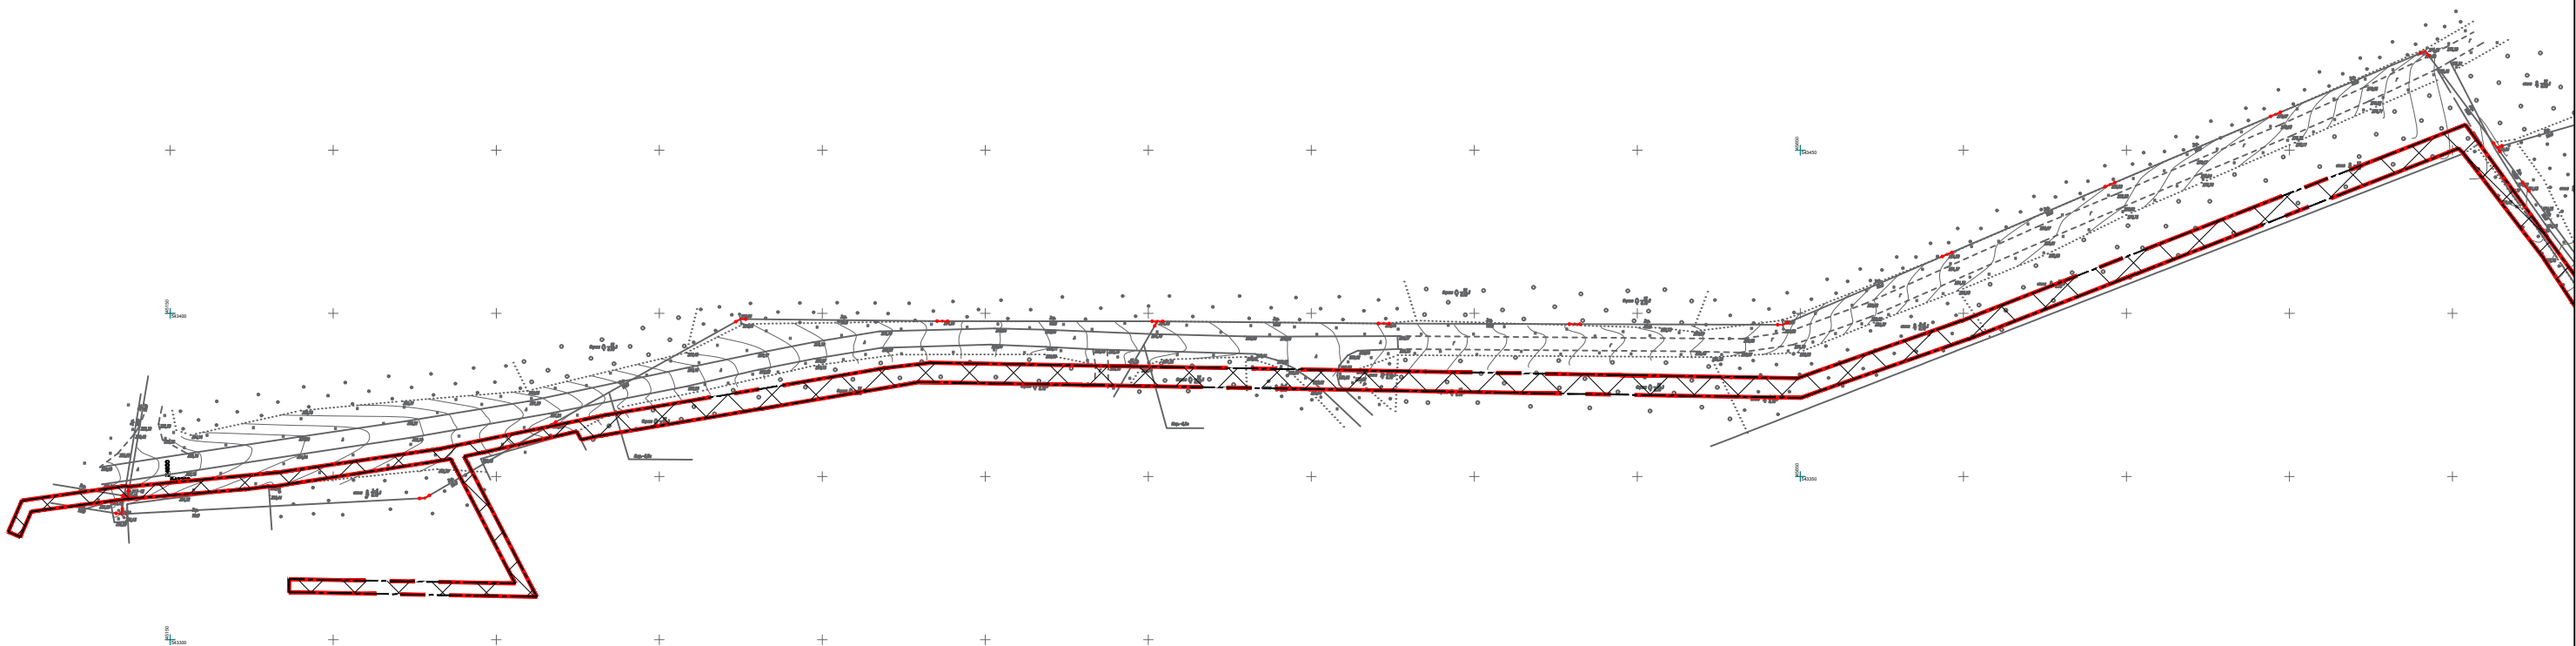

Условные обозначения

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Граница зоны планируемого размещения линейных объектов
- 12 Номера характерных точек границ зон планируемого размещения


Примечание:
1.Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения в проекте отсутствуют.

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|--------|---------|------|---|--------|------|
| | | | | | | ШИФР: 2708-2022 | | |
| | | | | | | Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак» | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | ПП | 1 |
| Инж.Земелеус | Папулов | | | | | | | 2 |
| Н.Контроль | Ливанзин | | | | | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов (основная часть) М 1:2000 | | |
| ГИП | Яцук | | | | | ООО "Центр экологических разработок и аудита" | | |

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта

Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак»

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов (основная часть) М 1:2000

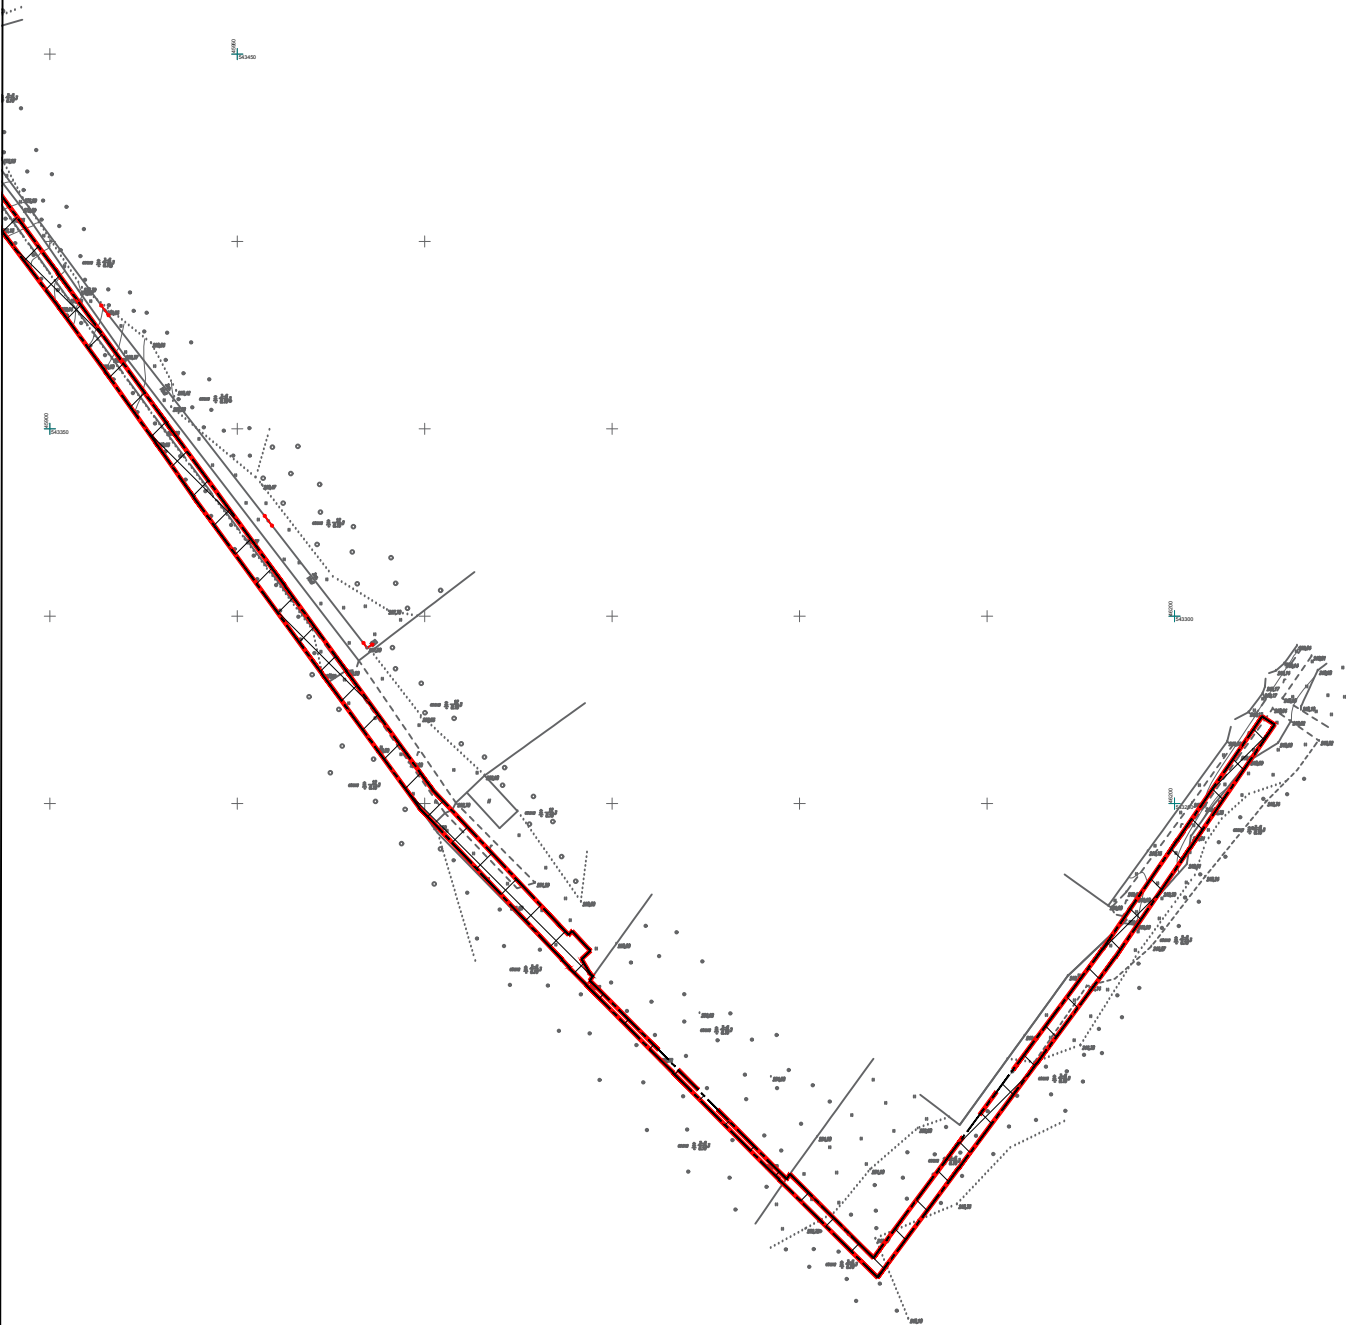

Условные обозначения

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Граница зоны планируемого размещения линейных объектов
- 41 Номера характерных точек границ зон планируемого размещения

Примечание:
1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения в проекте отсутствуют.

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|--------|---------|------|---|---|--------|
| | | | | | | ШИФР: 2708-2022 | | |
| | | | | | | Строительство ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ с установкой СТП - 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Даурское, Урочище «Каштак» | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | ПП | 2 |
| | | | | | | | | Листов |
| | | | | | | | | 2 |
| Инж.Земелеус. | Папулов | | | | | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов (основная часть) М 1:2000 | ООО "Центр экологических разработок и аудита" | |
| Н.Контроль | Ливанзин | | | | | | | |
| ГИП | Яцук | | | | | | | |